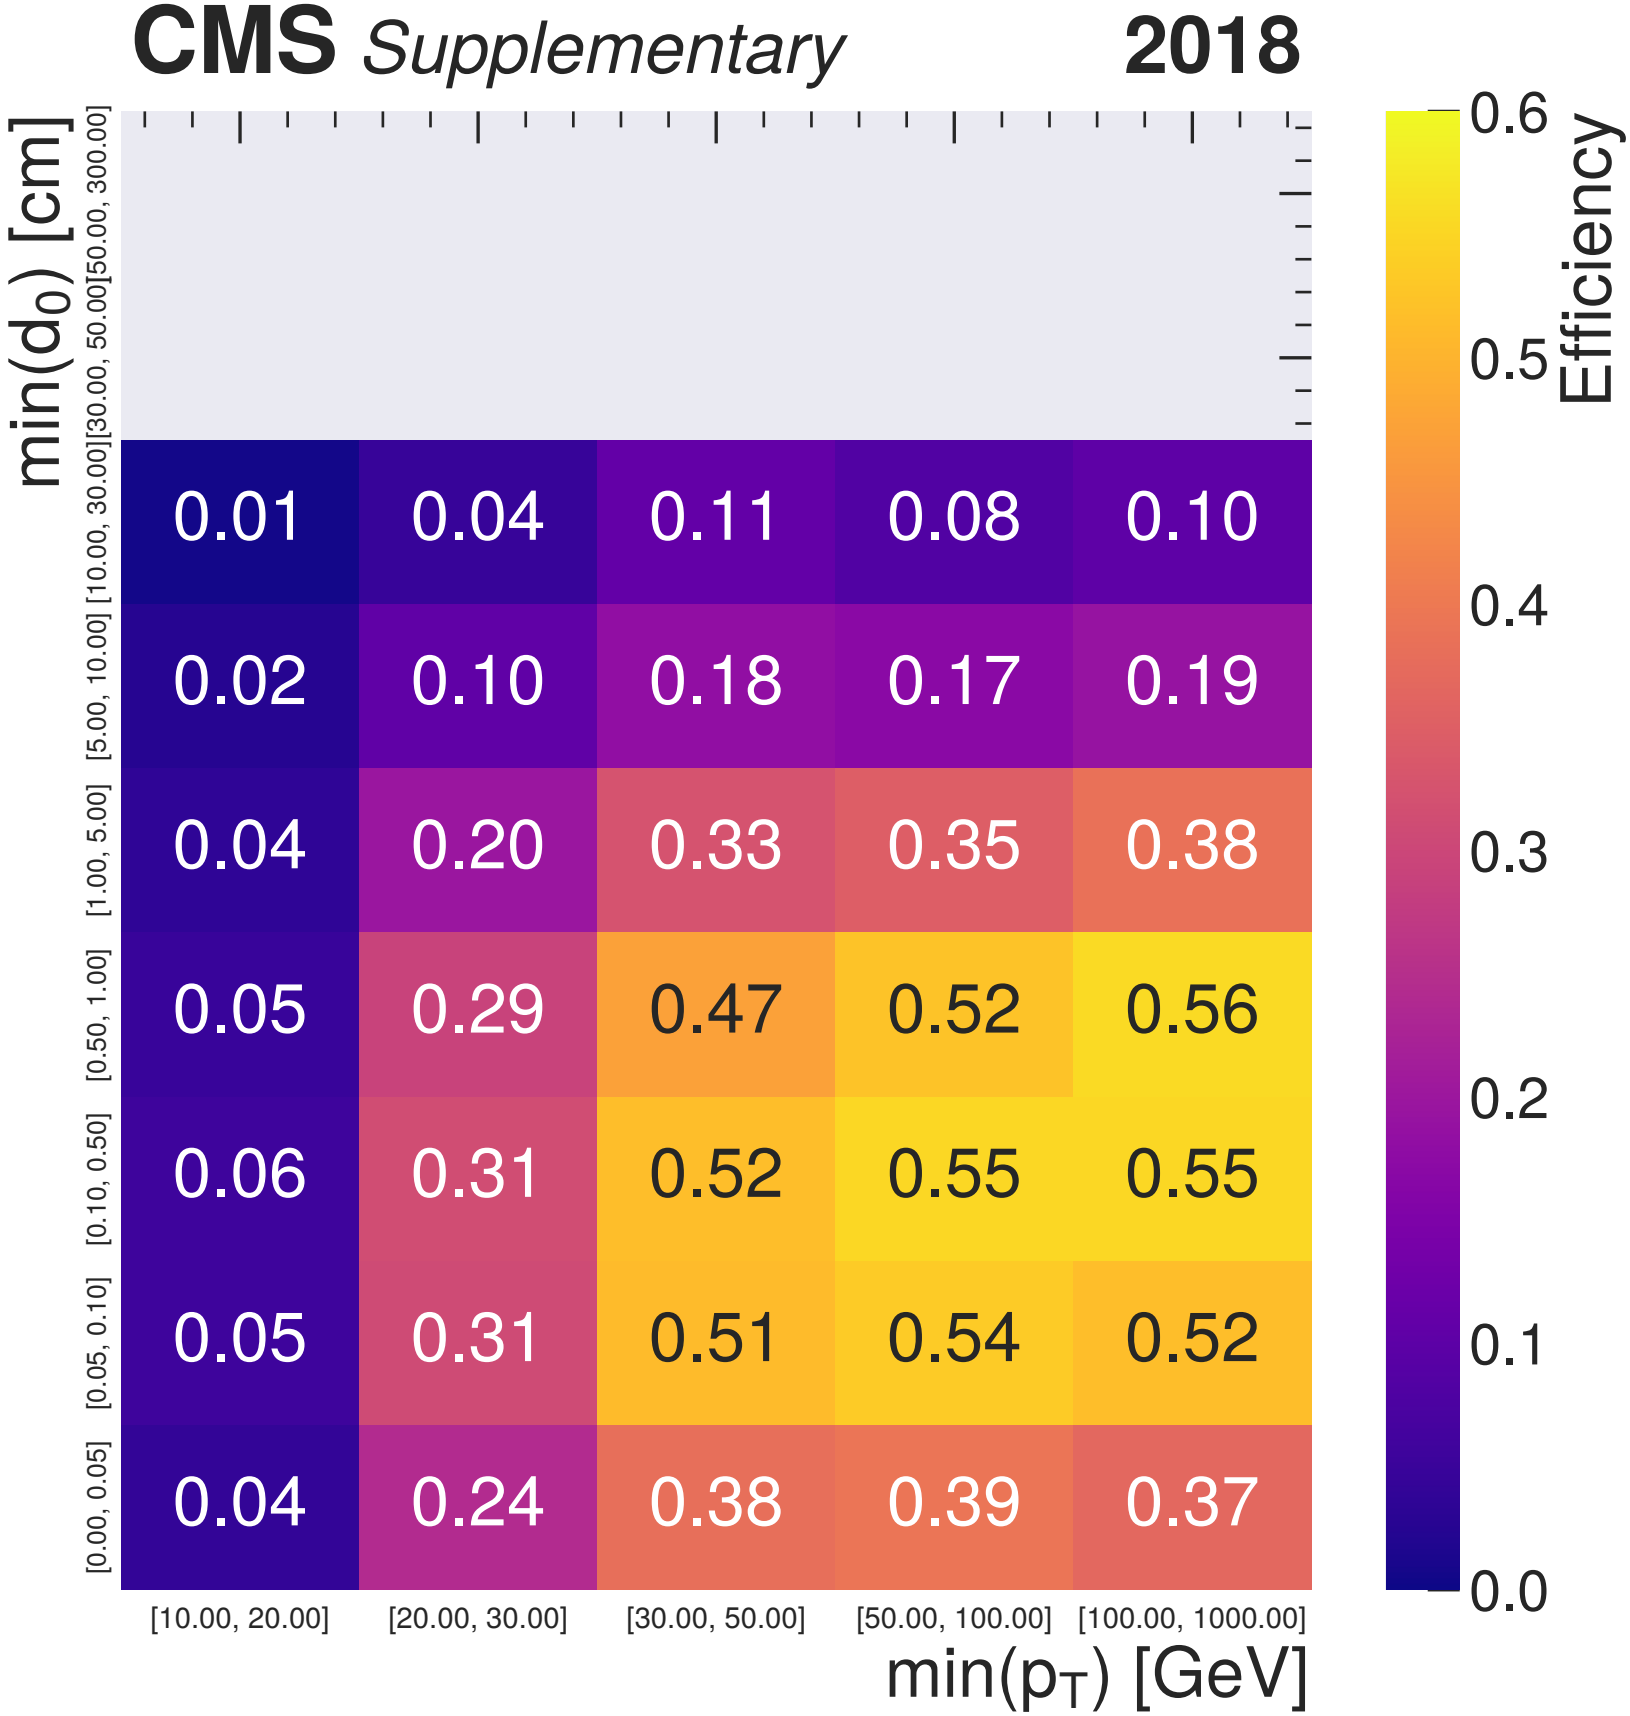
CMS Supplementary
2018
min(d0) [cm]
[30.00, 50.00]
[50.00, 300.00]
[10.00, 30.00]
[5.00, 10.00]
[1.00, 5.00]
[0.50, 1.00]
[0.10, 0.50]
[0.05, 0.10]
[0.00, 0.05]
0.01 0.04 0.11 0.08 0.10
0.02 0.10 0.18 0.17 0.19
0.04 0.20 0.33 0.35 0.38
0.05 0.29 0.47 0.52 0.56
0.06 0.31 0.52 0.55 0.55
0.05 0.31 0.51 0.54 0.52
0.04 0.24 0.38 0.39 0.37
[10.00, 20.00]
[20.00, 30.00]
[30.00, 50.00]
[50.00, 100.00]
[100.00, 1000.00]
min(pT) [GeV]
Efficiency
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0